


CAURUĻ VADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

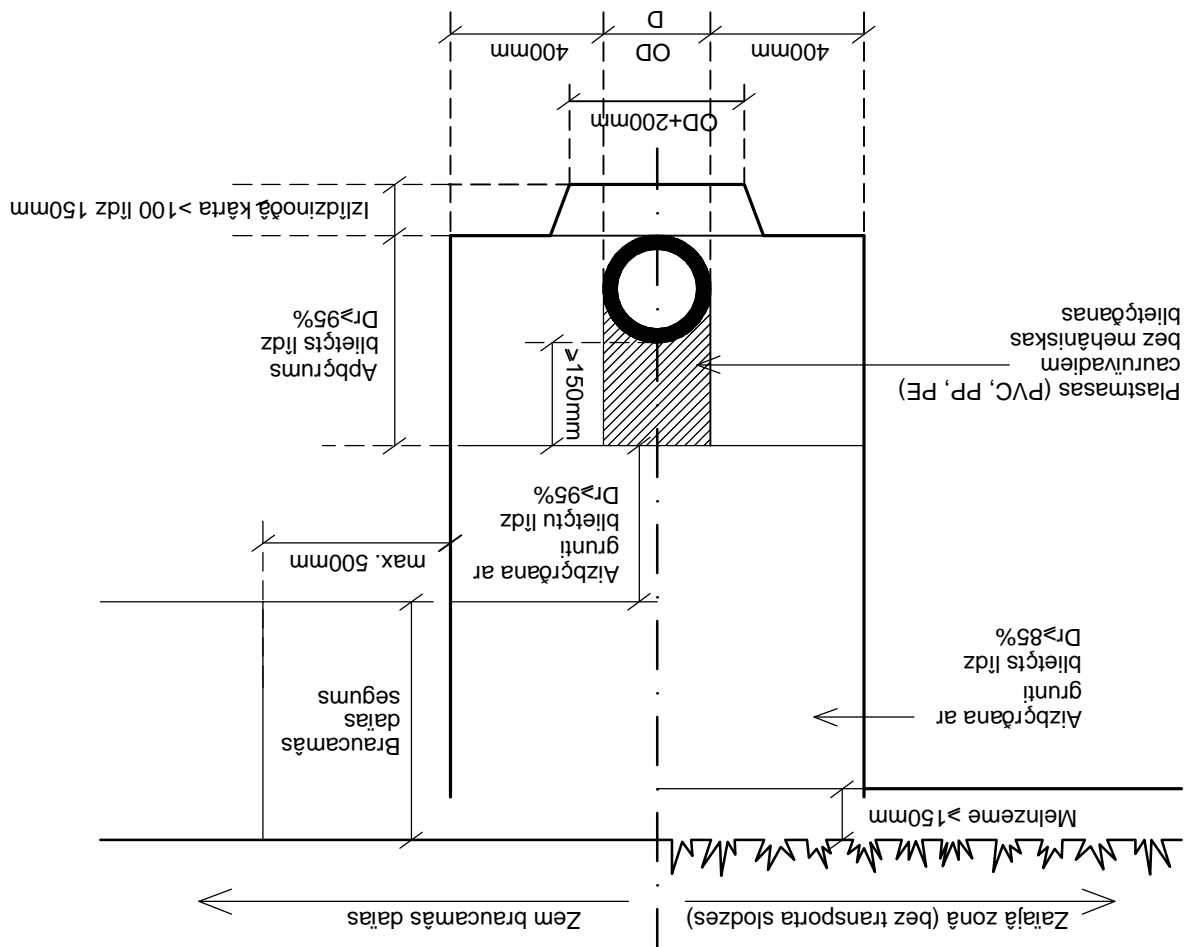

Cauriņvada diametrs OD (mm)	A minimālais (mm)
<225	200
225-350	250
350-700	350
700-1200	425
Skatīties diametrs D (mm)	A minimālais (mm)
300-700	350
700-2000	450

APZİMÇUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

PIEZIMES:

1. Izlīdzinotā kārta zem cauruvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Cauruvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinotajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Cauruvada montāpai, kā arī izlīdzinotās kārtas un apbūruma ierīkošanai jānotiek sausa būvgrāvī.

[illegible]