PLĀNOTĀ ZIMĒJUMI

- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (1.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (2.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums - segas pastiprināšana brauktuvei (3.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums brauktuvei (4.tip
- Izbūvējamais asfaltbetona segums nobrauktuvei (5
- Izbūvējamais asfaltbetona segums nobrauktuvei (6
- Asfaltbetona frēzēšana hv-8cm biezumā un asfaltbe ieklāšana 4cm AC 11 surf un 4cm AC 16 base/bin
- Asfaltbetona frēzēšana hv-4cm biezumā un asfaltbetona ieklāšana 4cm AC 11 surf
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums ietvei (7.
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums apvienotajam gājēju/velosipēdistu celiņam (7.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums autobusu pieturai un apļa centrālajai salai (8.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums nobrauktuvei (9.tips)
- Izbūvējamais laukakmeņu segums (10.tips)
- Izbūvējamais ietves betona bruģakmens segums (reljefā un kontrastējošā krāsā
- Izbūvējamā šķembu nomale
- Laukakmeņu stiprinājums cementā C40/50 h-15cm uz šķembu pamata h-15cm
- Augu zeme hvid-15cm apsēta ar zāli
- Preterozijas paklājs grāvju nostiprināšanai
- Brauktuves asfalta seguma mala
- Betona apmale 100.20.08
- Betona apmale 100.30.15.
- Betona apmale 100.22.15.
- Slīpā betona apmale 100.22/30.15.L/K
- Šķembu nomales šķautne
- Zāliena nomales šķautne
- Uzbēruma pēda
- Ierakuma pēda
- Grāvja tekne
- Projektētā caurteka
- Zemes gabala robeža
- 1—1 Griezuma vieta
- TS Trases sākums
- LP Trases līkuma punkts
- RLS Riņķa līknes sākums
- RLB Riņķa līknes beigas
- TB Trases beigas
- Gājēju barjera
- Atvairu barjera
- Atvairu barjera apvienota ar velosipēdistu barjeru
- Projektētais panduss
- Projektētais apgaismes balsts
- Projektētais gājēju pārejas apgaismes balsts
- Projektētā autobusa pieturvietas nojume
- Projektētā atkritumu urna
- Koka sētas uzstādīšana ielas pusē ar betona stabie
- Projektētie skuju kokaugi
- Projektētie lapu kokaugi
- Projektētie vītenaugi
- 3.(4.00) projektētā kokauga Nr. augu sarakstā (stādīšanas a
- 24 projektēto kokaugu skaits

APSTĀDĪJUMU DARBU APJOMI

projektētie koki ar piesiešanu (3mieti, lenta, laistīšanas caurule)	152 gal
projektētie kokaugi	722 gai
augļīgā augsne	657m³
priežu mizu mulča (vidējā frakcija 0.5-3)	142m³

AUGLĪGĀS AUGSNES APJOMU SADALĪJUMS UZ KOKAUGIEM

Nr.p.k.	Latviskais nosaukums	Stādīšanas veids	m²	augsne m³	mulča
1.	Melnās priedes šķirne	pa vienam atsienot	36	56	3
2.	Zviedrijas pīlādzis	pa vienam atsienot	29	46	3
3.	Māka ieva	pa vienam atsienot	277	431	21
4.	parasta klinšrozīte	grupā	114	80	8
5.	Finmarka kārkls	grupā	108	76	8
6.	Ložņu kārkls	grupā	28	20	10
		KOPĀ	519m²	657m³	142n

KOKA MIETU AIZSARGSISTĒMA



Piezīmes:
1. Koku stādīšanu veikt saskaņā ar rasējum lapām CD-13 1-1,
2. Pirms stādīšanas precizēt esošo un jauniebūvēto apakšzemju komunikāciju novietojumu, nepieciešamības gadījumā kori koka atrašanās vietu vai pielietot komunikāci aizsargāšanu ar aizsargcaurulēm atbilstoši normatīvu prasībām.
3. Kokiem paredzami trīs savstarpēji saistīt koka mietiņi h-3m (virszemes daļā) Ø6-8cm.

Padus maackii
Māka ieva

KOKAUGU IZVIETOJUMA S SHĒMA



Būvprojekta lapu izvietojuma shēma



PIEZĪMES:

1. Plāns sastādīts LKS92 TM koordinātu sistēmā.
2. Visi izmēri plānā doti metros.
3. Darbu apjomus skatīt sējumā "Būvdarbu apjomu saraksts"
4. Realizējot apstādījumu projektu obligāti iepazīties ar paskaidrojuma rakstu;
5. Zāliena sēšanai zāliena sēklu izvēlēties atbilstoši izsaulojumam un mitruma apst ākļiem;
6. Sagatavojot teritoriju apza ļumošanai: zāliena ierīkošanai augīīgo melnzemi ielabot ne maz āk kā 20 cm, liela auguma kokiem un dekorat īvajiem kokaugiem sagatavot st ādbedres ne mazākas kā 150 cm x 150 cm, pild ītas ar melnzemi, lielajiem kr ūmiem ne maz ākas kā 100 cm x 100 cm. Mazajiem krūmiem stādīšanai grupās un pa vienam, un vītenaugiem augsni sagatavot 70cm dziļumā. St ādvietas papildin āt ar organisko un miner ālmēslojumu;
7. Kokaugu apdobes mul čēt 7 cm biez ā slānī ar vidējo priežu mizas mul čas frakciju (0,5-3 cm);
8. Iestādītos kokus atsait ēt pie trīs mietiem. Ap stumbriem noteikti jāapliek mīksts materiāls, lai saite neberztu mizu. Mieta augstums atkarīgs no stāda zarojuma augstuma, tam jāatrodas 10-15 cm zem zemākā vainaga zara.
9. Kokaugu stādu izmēri norādīti kokaugu sarakstā, iegādāties ne mazākus par norādīto.
10. Koku stādiem stādāmajā bedrē nepieciešams ievietot perforētu meliorācijas cauruli (Ø 100-120mm, 2m garas) ar kokosa filtru, caurule tiek izmantota, lai pievadītu barības šķīdumu. Caurules jāievieto pēc iespējas tuvāk sakņu kamolam apmēram 60cm dziļumā, cauruļu galus atstāj ārā un noslēdz ar noņemamu vāciņu.
11. Paredz ēt koku vainagu kop šanu, kas ietver zaru retin āšanu, zaru noz āģēšanu, apz āģēšanu. Darbus veic sertificēts speciālists-arborists. Nodrošināt regulāru vainagu veidošanu;
12. Būvdarbu laikā ievērot visus virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus. Izanalizējot pilsētvides apstākļus, kur nav iespējams ievērot visus noteiktos horizontālos attālumus no esošajām pazemes inženiekomunikācijām, tās paredz ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē.
13. Pirms kokaugu stādīšanas noteikt precīzu pazemes komunikāciju atrašanās vietu.
14. Realizējot "Apstādījumu projektu" var tikt izmantoti cīti kokaugi, kas piemēroti attiecīgajiem augšanas un ainavu veidojošiem apstākļiem, iepriekš tos saskaņojot būvvaldē.

KOKAUGA STĀDĪŠANAS SHĒMA

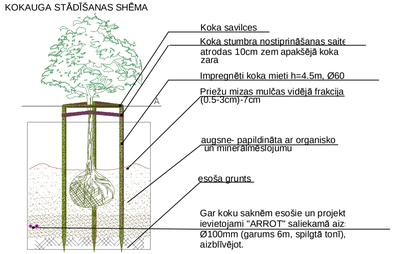

KURZEMES IELAS AUGU SARAKSTS

Nr.p.k.	LATĪNISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	H (m)	Ø (m)	ZIEDĒŠANAS LAIKS, KRĀSA	VAINAGS	STĀDA IZMĒRS	SKAITS (gab.)
	Skuju kokaugi							
1.	Pinus nigra 'Fastigiata'	Melnā priede	10	3,00		tumši zaļš , kolonveida piramidāls, blīvs	C7, h=60-80	16
	Lapu kokaugi							
2.	Sorbus intermedia	Zviedrijas pīlādzis	7	3,00	balti VI	Plašs, kupolveida	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	13
3.	Padus maackii	Māka ieva	10-15	4,00	balti V-VI	plati olveida, zaļš, rudenī oranžsarkans	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	123
4.	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	parastās klinšrozītes šķirne	0,8	0,80	VI, zelta dzelteni, lieli	apaļš ar biezu zarojumu	C15, h=60-80 cm	216
5.	Salix x finnmarchia	Finmarkas kārkls	0,2	0,70	mazas spurdzes	klājenisks sedzējs	C1, šzari, h=20-30cm	280
6.	Salix repens 'Nitida'	ložņu kārkla šķirne	0,8	0,60	spurdzes IV	izteikti ložņājošs, pelēcīgi zaļš, dzīnumi sarkani	C3, h=30-40cm	90

						3.		
						2.		
						1.		
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs		Izmaiņu Nr.		

Pasūtītājs:
ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS
Eiropas Savienība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabp LV-5201, Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv

Projektētājs:
Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība
CELUPROJEKTS
AS "Celuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murjāņu iela 7a, Rīga, LV Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvpr.daļas vad.	J.Golovatjuka		04.2012.
Projektētja	P.Balnurs		04.2012.
Pārbaudīja	J.Golovatjuka		04.2012.

Mērogs 1:500

Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī

Būvprojekta daļa: Ceļu daļa

Rasējums: Apstādījumu plāns

Pasūtījuma Nr.	JPP 2011/3
Arhīva Nr.	D-32
Rasējuma Nr.	CC
Stadija	TP
Rasējuma marka	CD
	La

A2.1